


КТП-ТК 400/6/0,4

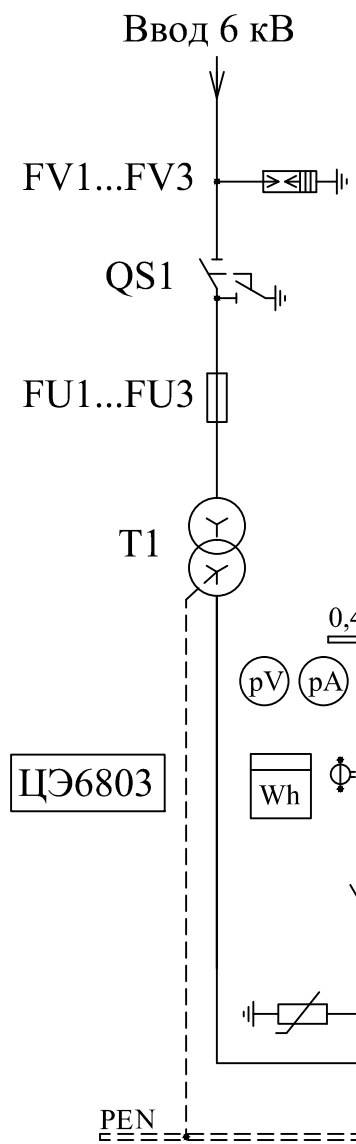



Комплектация УВН	
Обозначение	Наименование
FV1...FV3	Разрядник РВО-6
QS1	Разъединитель РВЗ-10/400
FU1...FU3	Предохранитель ПКТ102-6-50-31,5
T1*	Силовой трансформатор ТМ(Г) 400/6/0,4

ЦЭ6803

ТА1...ТА3	$k_{ТТ} = 600/5 \text{ A}$
QS2	$I_{НОМ} = 630 \text{ A}$
FV4...FV6	ОПН-0,38

Комплектация РУНН		QFn1	QFn2	QFn3	QF1	QF2	QF3	QF4	QF5
№ присоединения									
Наименование		Освещение КТП	Уличное освещение (по заказу)	Термо-резистор	Линия	Линия	Линия	Линия	Линия
Коммутирующий аппарат на отходящих линиях		Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.	Автом. выкл.
Номинальный ток расцепителя, А		2	10	2	100	100	160	160	250
Тип ввода НН (К/В)		-	-	-	К	К	К	К	К

Вид А

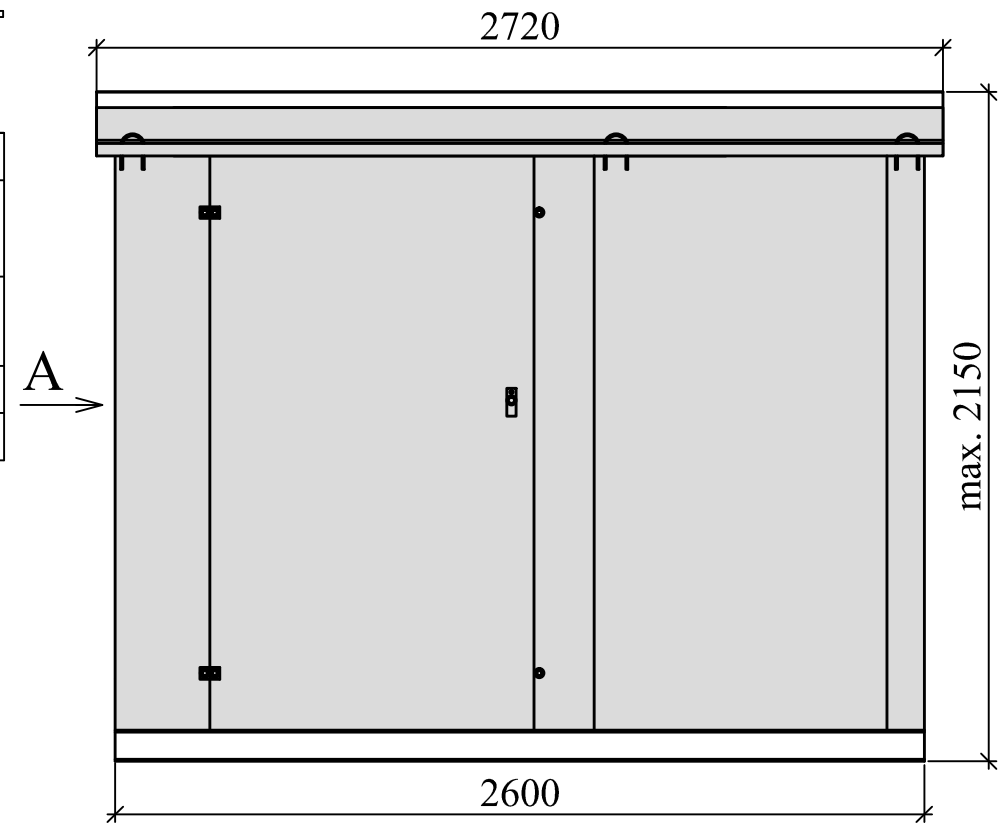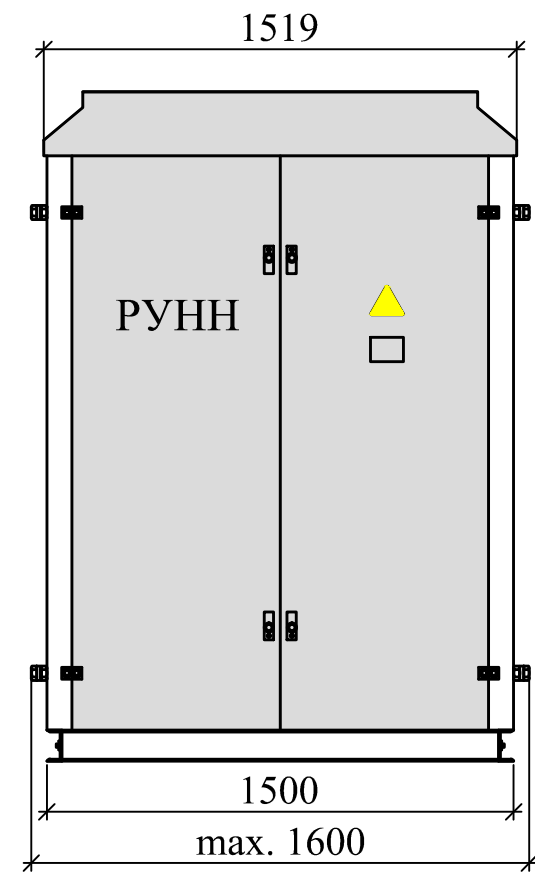

- *Силовой трансформатор поставляется по отдельному заказу.
- Разъединители РВЗ предназначены для обеспечения безопасности при проведении осмотров и ремонтных работ на отключенных участках. Разъединители коммутируют электрическую цепь без тока или с незначительным током и заземляют обесточенные участки цепи при помощи заземляющих ножей.
- ООО «УралЭлектроМонтаж» без предварительного уведомления оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их технические характеристики. При формировании заказа просьба уточнять актуальные величины габаритных, присоединительных и посадочных размеров оборудования.